

## Série BE2

200 A (bornes principales) 600 V; Positions multiples 100 A par position




BE2-V

REMARQUE: L'alimentation par réseau souterrain exige souvent l'utilisation de connecteurs à goujon. Vérifiez auprès du service local de distribution d'électricité.


### Spécifications

- Gamme de conducteurs : Secteur : 6 AWG-250 kcmil, Charge : 6-1/0 AWG
- Connecteurs de type tunnel en aluminium, côtés charge et secteur
- Barres omnibus montées en usine entre les bornes principales et chacune des positions
- Le combiné aérien/souterrain comprend une plaque d'obturation pour l'ouverture de manchon du service souterrain
- Les manchons se commandent séparément (voir aux pages D57-D58)
- Anneaux à vis fournis
- Boîtier de type 3R étanche aux intempéries



N° de cat.	Position du compteur	Dimensions (po)			Poids unitaire	
		H	L	P	lb	kg
<b>4 Mâchoires</b>						
<b>Entrée côté gauche</b>	<b>Entrée côté droit</b>					
BE2-V	BE2-VH	2 position	14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	18    8,1
BE3-V	BE3-VH	3 position	14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	24 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>	5 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	26    11,8
BE4-V	BE4-VH	4 position	14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	33 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	34    15,4
BE5-V	BE5-VH	5 position	14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	41 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	5 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	42    19,0
BE6-V	BE6-VH	6 position	14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	49 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	5 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	50    22,7
<b>Accessoires installés en usine</b>						
Inclus :	-5					5 <sup>e</sup> mâchoire, capacité standard, position 9h

### Schémas

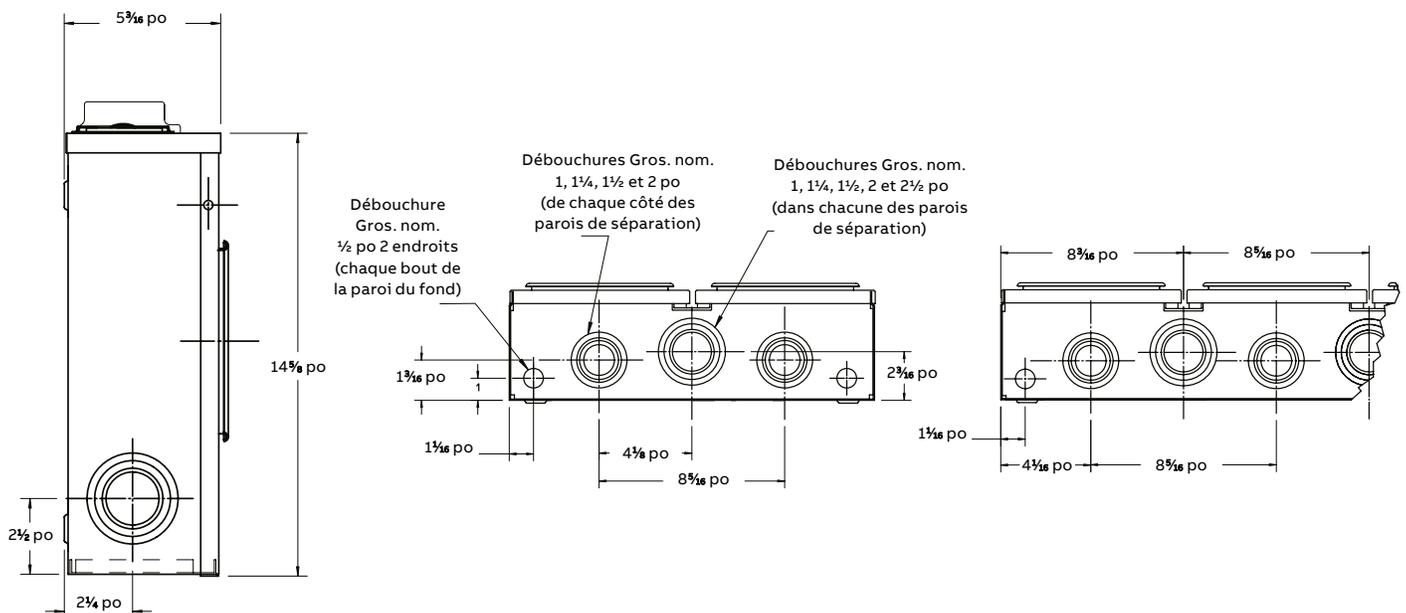

## Série BEC

200 A (bornes principales) 600 V; Positions multiples – 125 A par position, type à goujons




BEC2-V

### Spécifications

- Gamme de conducteurs : Secteur : goujons ½ po fournis, Charge : 6-1/0 AWG
- Connecteurs de type tunnel en aluminium côté charge, goujons ½ po côté secteur
- Service souterrain seulement
- Barres omnibus montées en usine entre les bornes principales et chacune des positions

- Anneaux à vis fournis
- Boîtier de type 3R étanche aux intempéries



N° de cat.	Position du compteur	Dimensions (po)			Poids unitaire		
		H	L	P	lb	kg	
<b>4 Mâchoires</b>							
<b>Entrée côté gauche</b>		<b>Entrée côté droit</b>					
BEC2-V	BEC2-VH	2 position	15 $\frac{1}{8}$	24 $\frac{3}{16}$	5	27	12,2
BEC2-VA*	BEC2-VAH	2 positions avec connecteur (type tunnel)	15 $\frac{1}{8}$	24 $\frac{3}{16}$	5	27	12,2
BEC2-VE*	BEC2-VEH	2 positions, boîtier allongé	20 $\frac{1}{16}$	24 $\frac{3}{16}$	5	27	12,2
BEC3-V	BEC3-VH	3 position	15 $\frac{1}{8}$	33 $\frac{1}{8}$	5	35	15,9
BEC3-VA*	BEC3-VAH	3 positions avec connecteur (type tunnel)	15 $\frac{1}{8}$	33 $\frac{1}{8}$	5	35	15,9
BEC3-VE*	–	3 positions, boîtier allongé	20 $\frac{1}{16}$	33 $\frac{1}{8}$	5	35	15,9
BEC4-V	BEC4-VH	4 position	15 $\frac{1}{8}$	41 $\frac{1}{16}$	5	43	19,5
BEC4-VA*	BEC4-VAH	4 positions avec connecteur (type tunnel)	15 $\frac{1}{8}$	41 $\frac{1}{16}$	5	43	19,5
BEC4-VE*	–	4 positions, boîtier allongé	20 $\frac{1}{16}$	41 $\frac{1}{16}$	5	43	19,5
<b>Accessoires installés en usine</b>							
Inclus :	-5	5 <sup>e</sup> mâchoire, capacité standard, position 9h					

Remarque: Les modèles suivis des suffixes -VA et VAH = des connecteurs de type tunnel côté secteur seront fournis au lieu de gougeons (exigé par BC Hydro.)



Gamme des conducteurs: côté secteur: 1-1/10 AWG, côté charge: 6-1/0 AWG.

### Tableau de renvoi

Les normes BC Hydro exigent un compteur souterrain

Non accepté par BC Hydro pour installations souterraines	Exigé par BC Hydro pour installations souterraines
BE2-V	BEC2-VA
BE3-V	BEC3-VA
BE4-V	BEC4-VA
BEC2-VH	BEC2-VAH
BEC3-VH	BEC3-VAH
BEC4-VH	BEC4-VAH
BEC2-V	BEC2-VA
BEC3-V	BEC3-VA
BEC4-V	BEC4-VA
BEC2-VH	BEC2-VAH
BEC3-VH	BEC3-VAH
BEC4-VH	BEC4-VAH

### Schémas

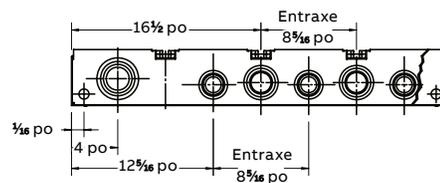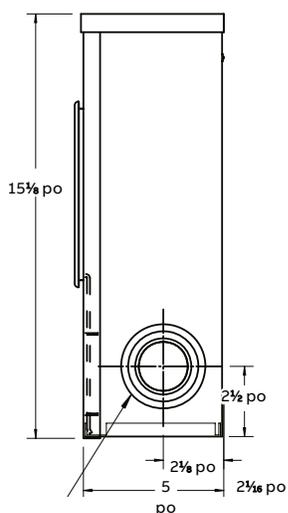

Débouchures, paroi du fond

