

Série ESAUR

Unité satellite architecturale de surface



ATTENTION:
Risque de choc électrique.
Débrancher l'alimentation avant l'installation.



MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours observer les précautions de sécurité élémentaires pour utiliser un équipement électrique, y compris les suivantes:

LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Tout entretien doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.
2. L'unité doit exclusivement être installée conformément à la configuration décrite dans ce guide d'instructions.
3. Tous les fils inutilisés doivent être protégés adéquatement pour empêcher un court-circuit.
4. Pour usage à l'intérieur uniquement.
5. Ne pas installer près d'une source de chaleur.
6. L'équipement doit être installé dans un emplacement où il ne sera pas facilement accessible au personnel non autorisé.
7. L'utilisation de tout équipement auxiliaire non recommandé par le fabricant risque d'entraîner une condition non sécuritaire.
8. Ne pas utiliser cette unité à d'autres fins que l'usage prévu.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Instructions d'installation

1. Couper l'alimentation CA.
2. Retirer la plaque arrière de l'appareil.
3. Pour l'entrée de conduit, fixer un connecteur de conduit à la boîte de jonction et insérer un conduit flexible dans le connecteur de conduit en laissant 6 pouces de fil à l'intérieur de la boîte de jonction. Fixer le conduit flexible à la boîte de jonction. (voir fig. 2)
4. Pour un montage suspendu, fixer le tuyau à la boîte de jonction et laisser 6 pouces de fil à l'intérieur de la boîte de jonction. (voir fig. 2)
5. Faire passer les fils d'alimentation CA ou CC par le grand trou de la plaque arrière.
6. Installer la plaque arrière sur la boîte de jonction en respectant l'orientation correcte. (voir fig. 1 & 3)
7. Connexions électriques: (voir fig. 4)
Pour CA 120 à 277VCA: connecter le fil blanc au neutre et le fil violet à l'alimentation CA.
Pour CC 6 à 24VCC: connecter le rouge au positif et le bleu au négatif.
8. Positionner les connexions des câbles d'alimentation CA ou CC dans la zone désignée dans le boîtier et enclencher le boîtier sur la plaque arrière. (voir fig. 4)
9. Mettez l'alimentation électrique sous tension.

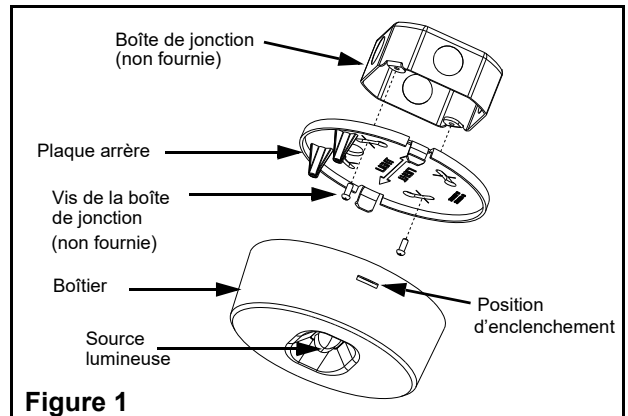


Figure 1

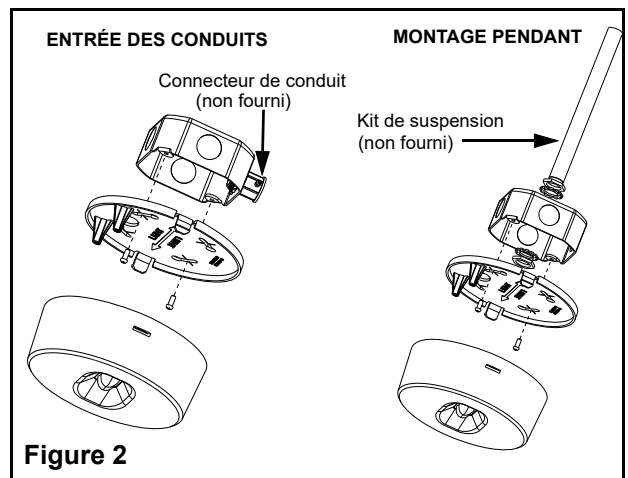


Figure 2

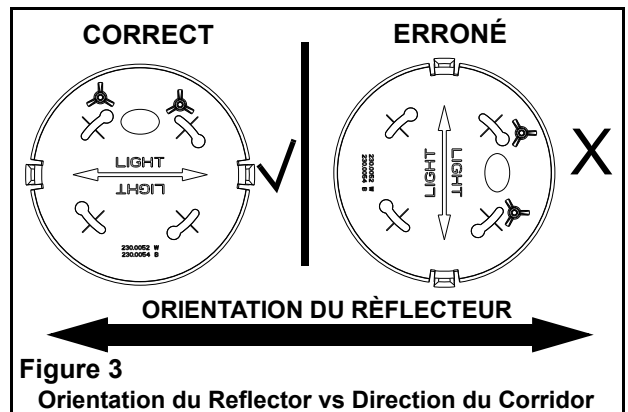


Figure 3

Orientation du Reflector vs Direction du Corridor

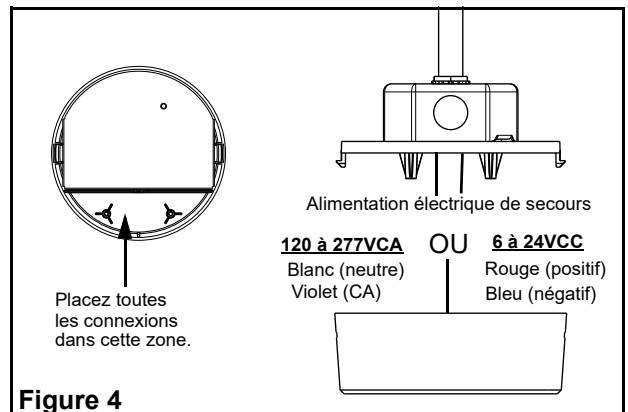


Figure 4



Important:

N'installez pas le produit à une hauteur supérieure à la hauteur de montage maximale de 14 pieds à partir du sol.



CAUTION:

NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LE LUMINAIRE ÉCLAIRÉ.

Tests manuels

Pour lancer un test: activez l'alimentation électrique d'urgence et vérifiez que l'appareil est sous tension.

Garantie: Voir <https://tnb.ca.abb.com/fr/marques/emergi-lite> dans la section d'information technique.